



Rozdzielnica RKuchn
Marina
natynkowa + 2xcokół, II klasa (poliester)
IP66, IK10, RAL 7035
wymiary (SxWxG): 610x820x300mm



RPK

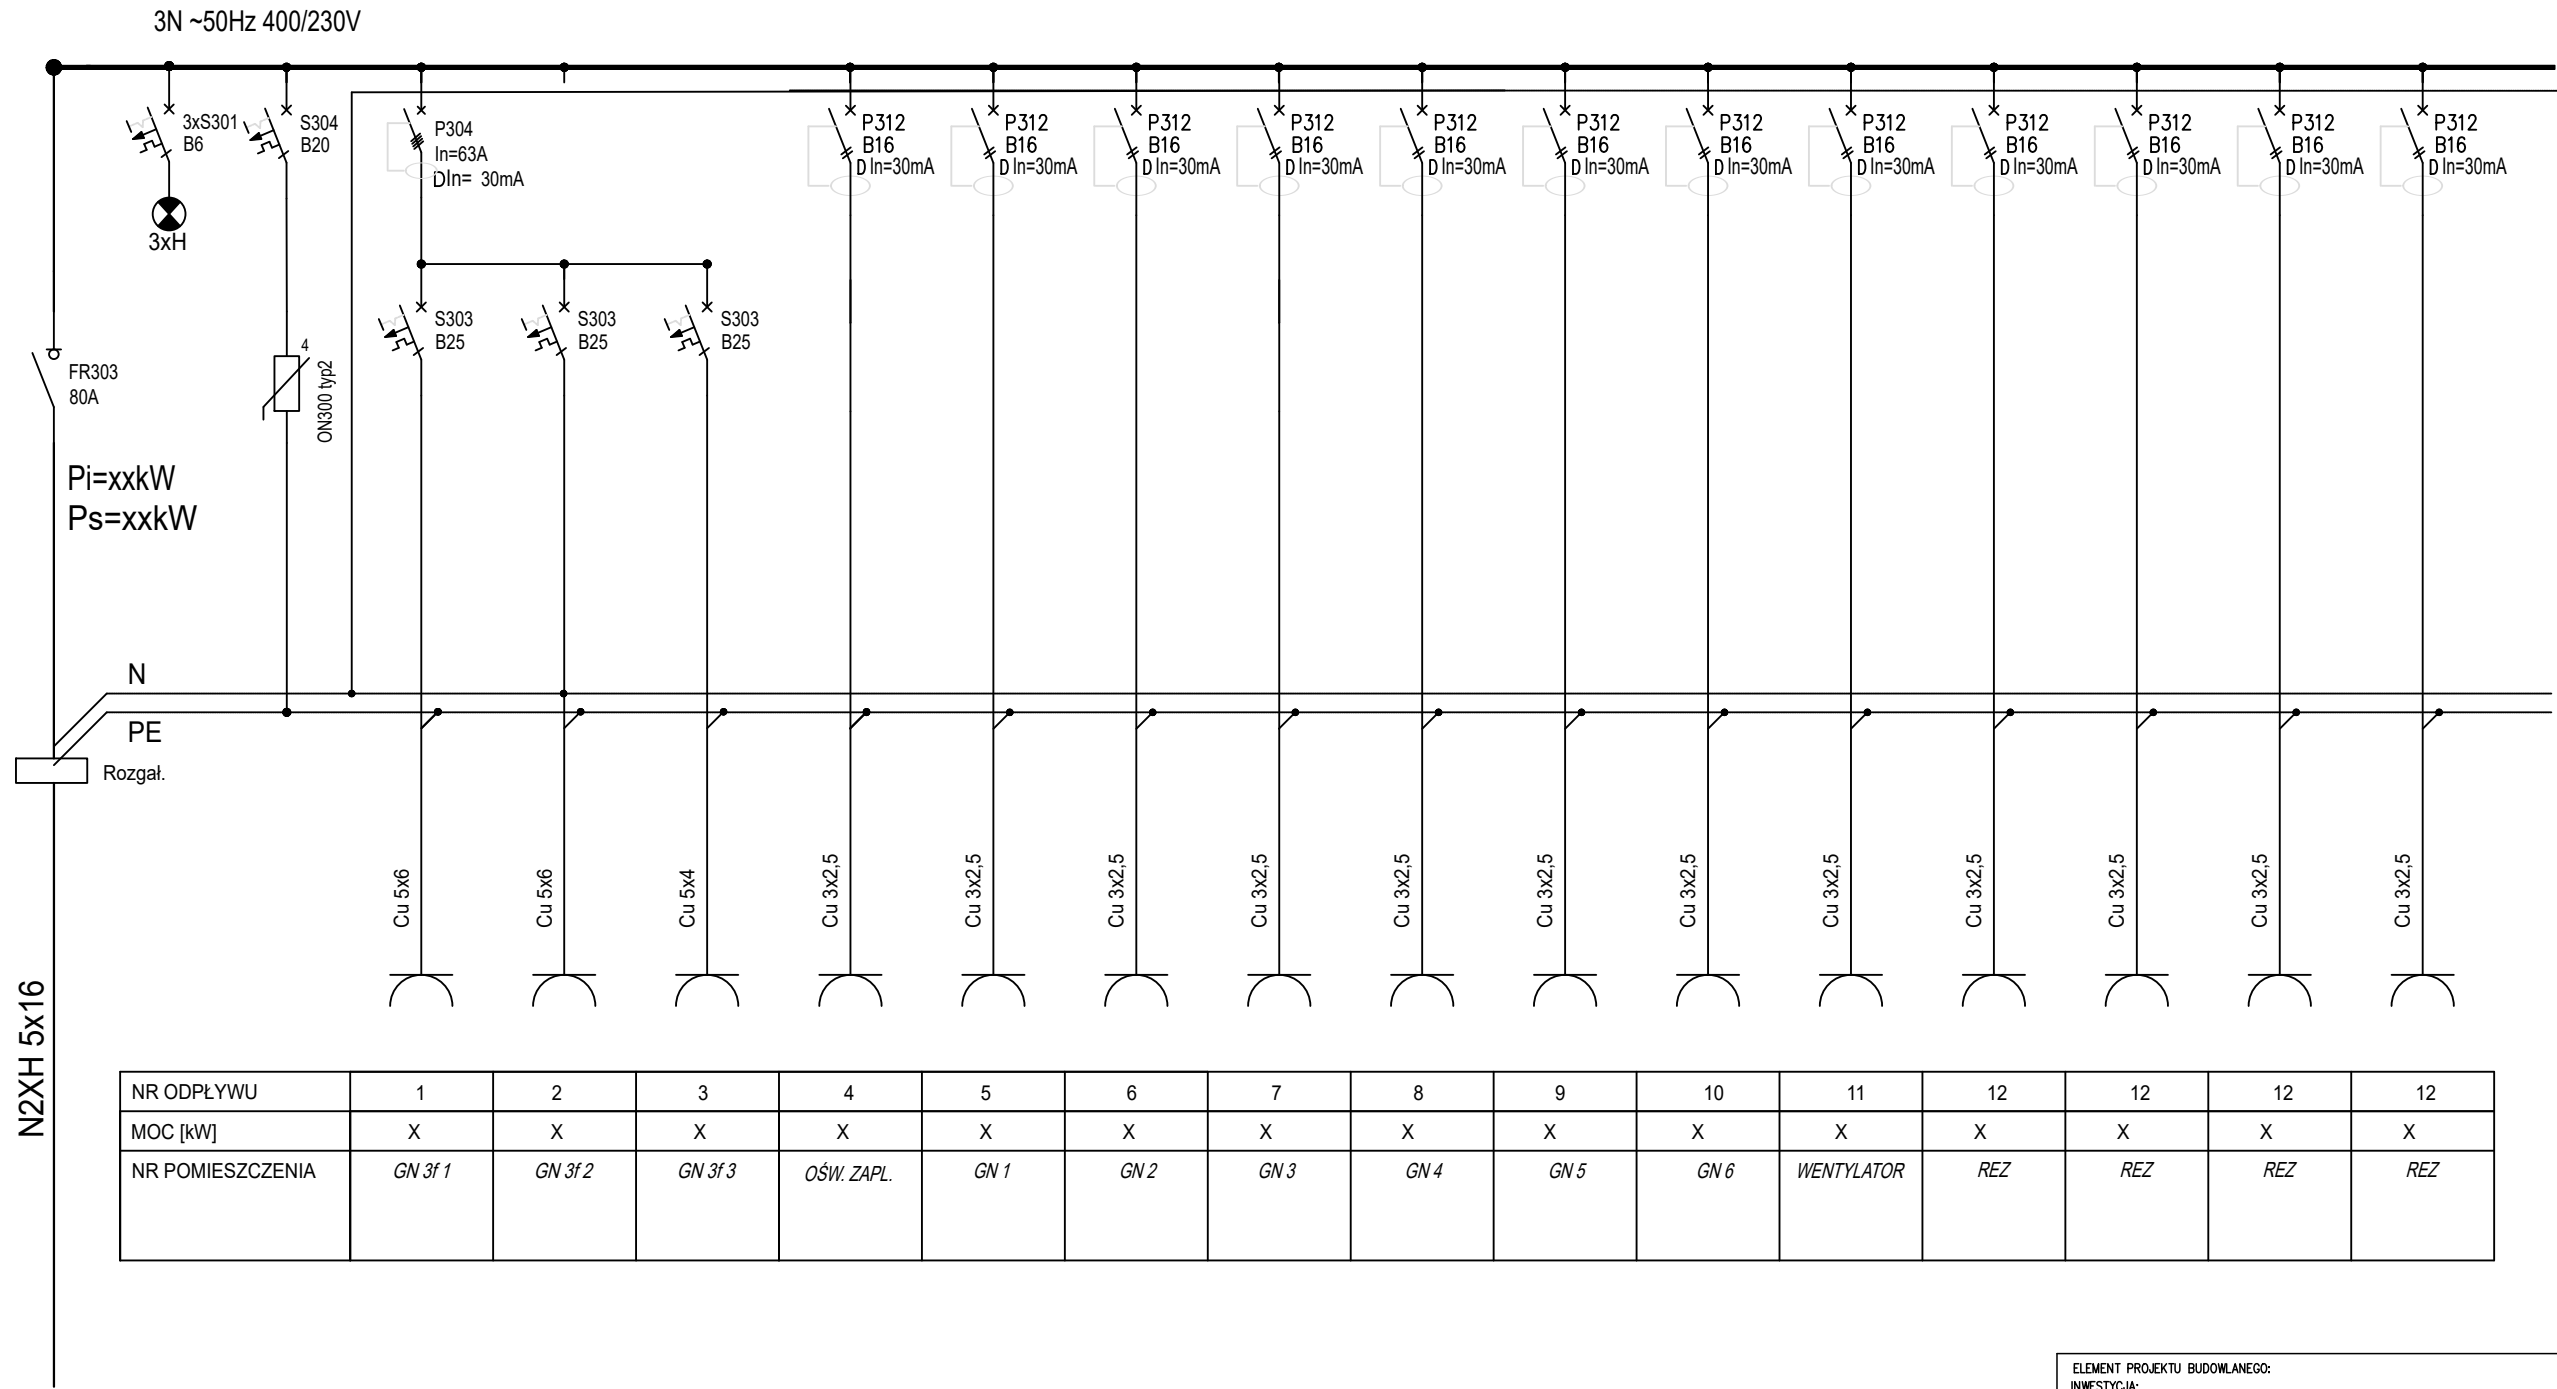

NR ODPLYWU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12
MOC [kW]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NR POMIESZCZENIA	GN 3f 1	GN 3f 2	GN 3f 3	OŚW. ZAPŁ.	GN 1	GN 2	GN 3	GN 4	GN 5	GN 6	WENTYLATOR	REZ	REZ	REZ	REZ

TN-S SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO			
INWESTYCJA:		PROJEKT TECHNICZNY	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		TEL: 600 430 534	
Biuro Usług Inwestycyjnych Michał Sumiński		NR: 875-13-88-727	
Wojciechów 176, 24-204 Wojciechów		REG: 304888007	
INWESTYCJA:		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie	
ADRES INWESTYCJI:		INWESTOR:	
Tygielnicza 143, 24-103 Żyrzyn		Gmina Żyrzyn	
dz. nr ewid. 443/1		Powiat Syczowski 10, 24-103 Żyrzyn	
WZAKŁADY:		LUB/0007/PW02/09	
Piotr Szpotowicz		data: 12.2022	
PISANE:		nr rys. E-09	
SCHEMAT I WIDOK ROZDZIELNICZY RPK		skala: -	