


SCHEMAT POŁĄCZEŃ SYSTEMU DETEKCJI GAZU

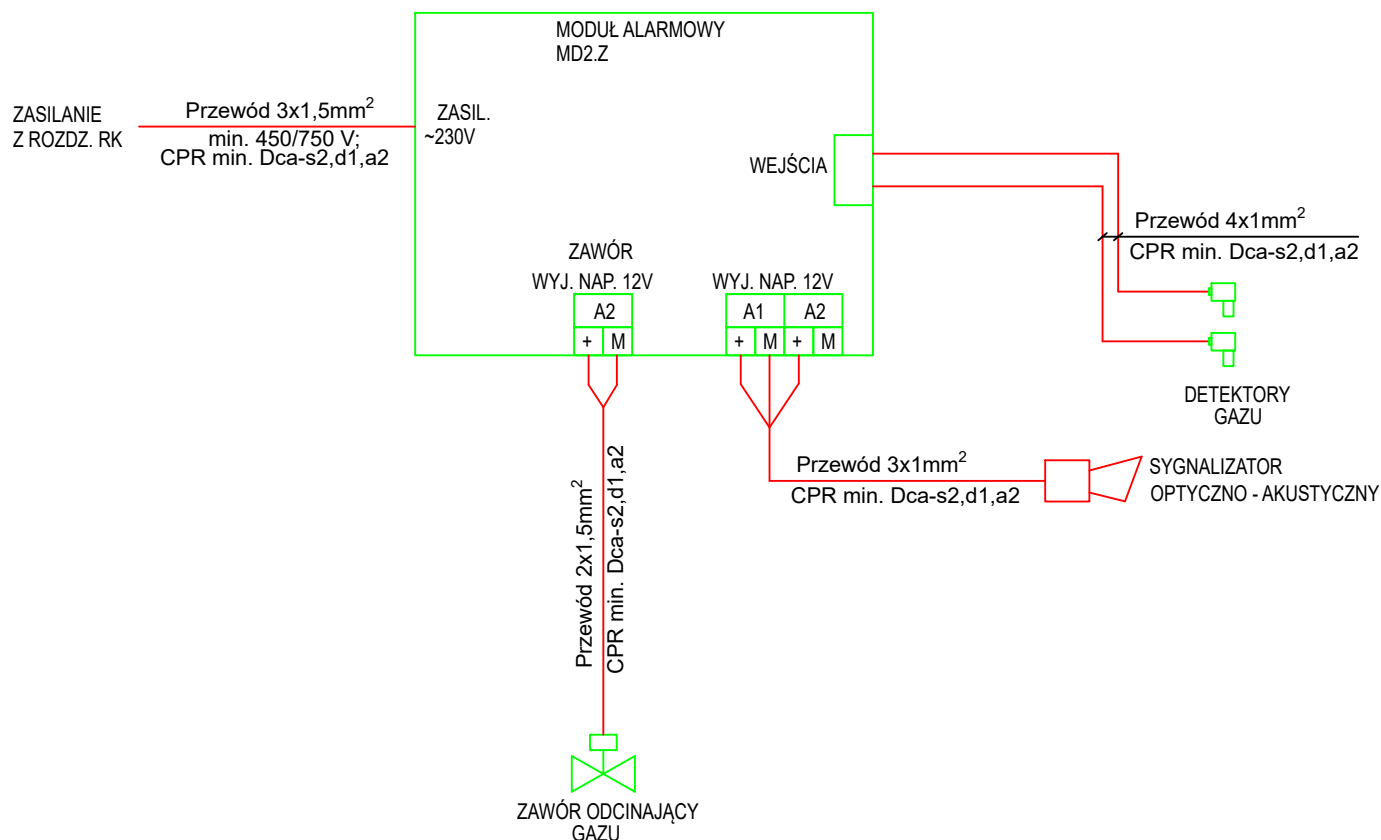

UWAGA:

DETEKTORY GAZU INSTALOWAĆ NAD KOTŁAMI NA SUFICIE LUB NA ŚCIANIE, NIE NIŻEJ NIŻ 30cm OD SUFITU, POWYŻEJ GÓRNEJ KRAWĘDZI DRZWI.

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNEGO ZAINSTALOWAĆ W KORYTARZU NAD DRZWIAMI DO KOTŁOWNI LUB W INNYM MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ UŻYTKOWNIKA BUDYNKU

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO:	
INWESTYCJA:	
PROJEKT TECHNICZNY	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	TEL: 600 431 534
Biurowo Obsługi Inwestycji Budowlanych Michał Sumiński	NIP: 877-13-49-727
Wojciechów 176, 24-204 Wojciechów	REG: 364888087
INWESTYCJA:	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie	
ADRES INWESTYCJI:	INWESTOR:
Tysiąclecia 143, 24-103 Żyrzyn	Gmina Żyrzyn
dz. nr ewid. 443/1	Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn
BRANŻA ELEKTRYCZNA	LUB/0007/PWOE/09
Piotr Szpatowicz	
RYSUNEK:	DATA: 12.2022
SCHEMAT POŁĄCZEŃ SYSTEMU DETEKCJI GAZU	NR RYS: E-14
SKALA: —	