



Przebiegiem RP3
Legenda: AL-1 100 A 400V
przebiegiem, I klasa (przebiegiem)
P304, P305, P306, P307
przebiegiem (przebiegiem) 100A/100A/100A




595



595

Tablica RP3

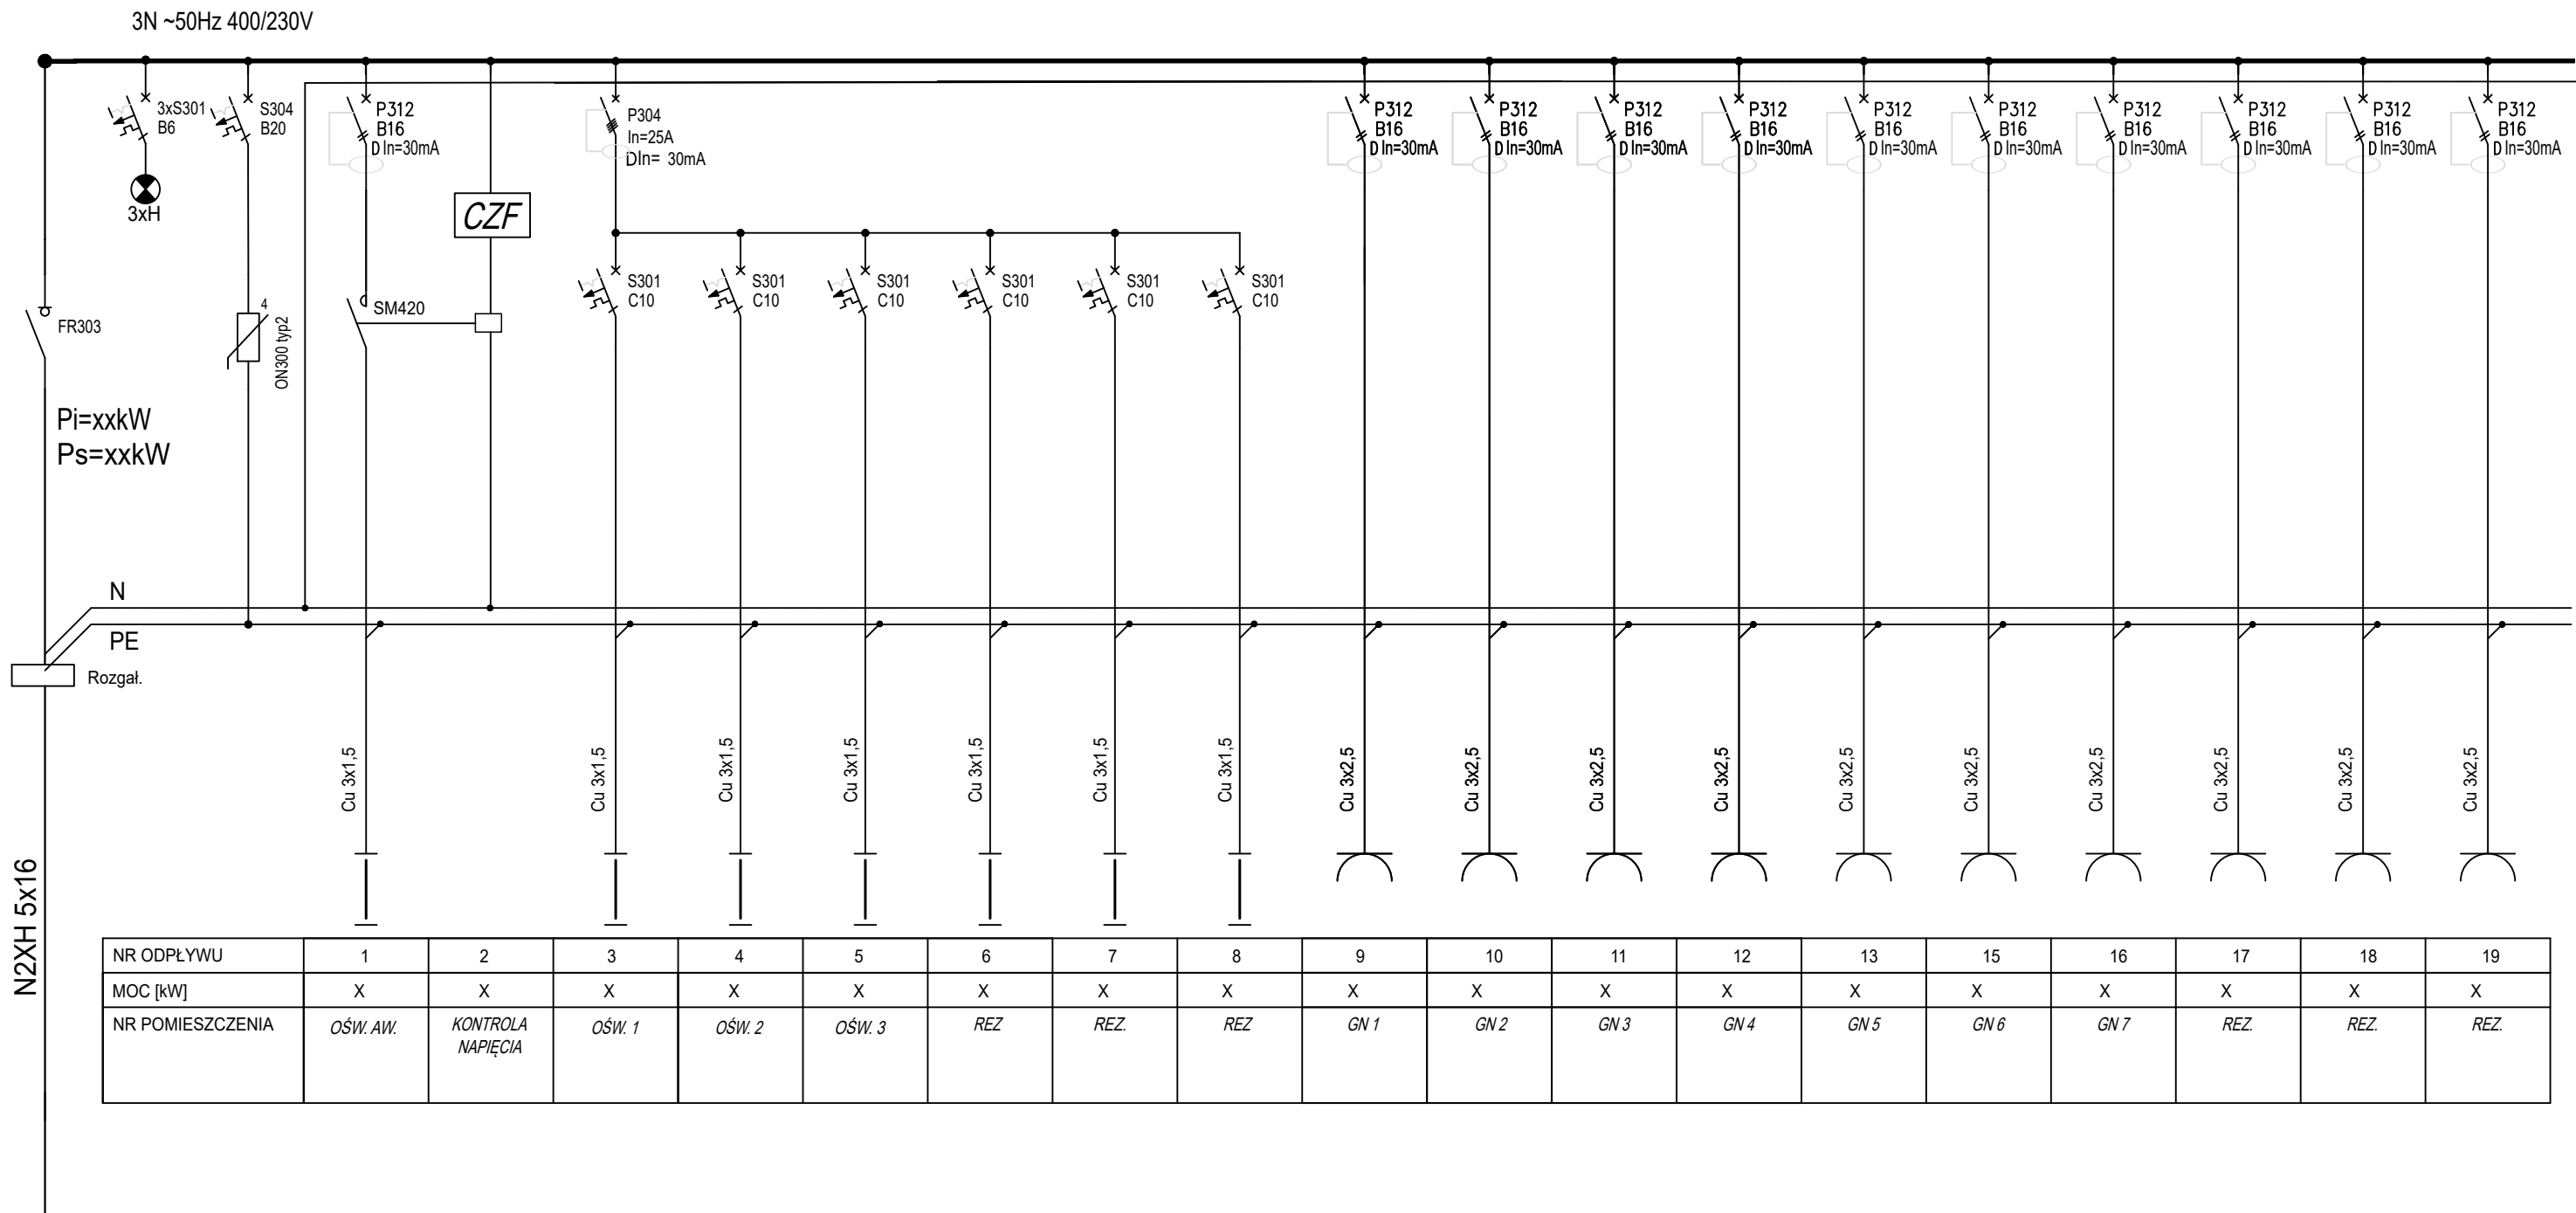

TN-S SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO			
INWESTYCJA: PROJEKT TECHNICZNY			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		TEL: 600 430 524	
Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Michał Sumiński		NIP: 671-15-46-727	
Wojciechów 176, 24-204 Wojciechów		REG: 344886087	
INWESTYCJA: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie			
ADRES INWESTYCJA:		INWESTOR:	
Tygielnicza 143, 24-103 Żyrzyn		Gmina Żyrzyn	
dz. nr ewid. 443/1		Powiat Żyrzyniecki	
BRANO KONTAKTOWA:		LUB/0007/PW02/09	
Piotr Szpotowicz		data: 12.2022	
RYTUAL: SCHEMAT I WIDOK ROZDZIELNICZY RP3		skala: 1:10	
		M. P. E-10	